


# Miljørapport 2022 – Sørkedalsveien 27

## FORBRUK STRØM FELLESANLEGG

2022	Energi (kWh)	Utslipp CO <sub>2</sub> (kg)
Fellesanlegg strøm	196 054,20	0

**For leietakere:** På fellesanlegg benyttes brøken som finnes på felleskostavregningen fra gårdselskapet for å finne deres andel av forbruket.

kWh

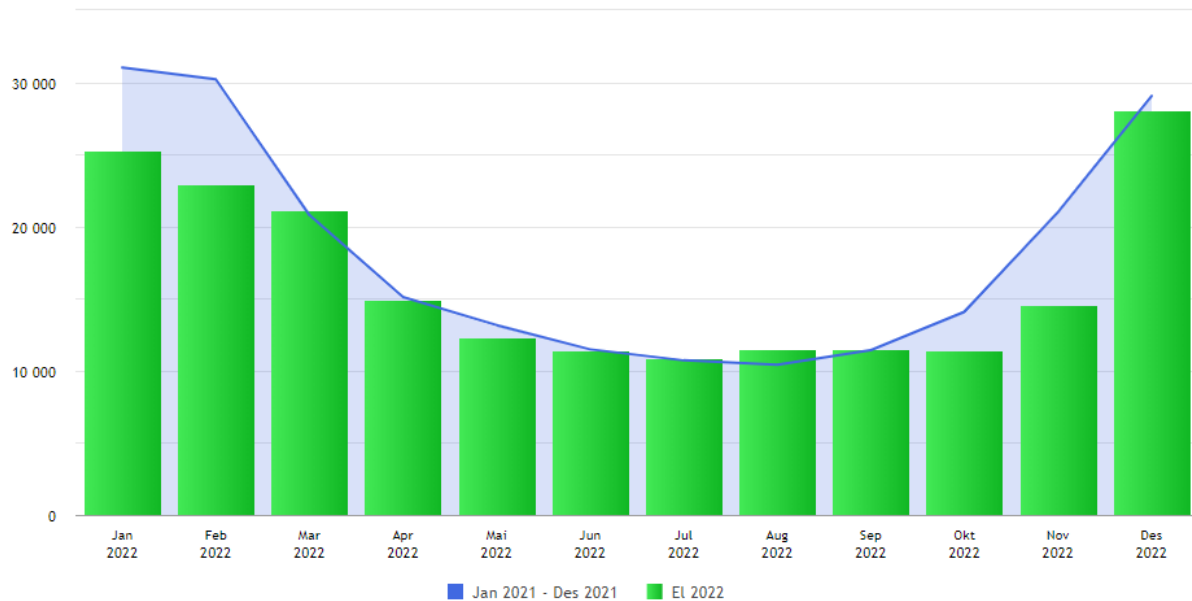

## FORBRUK VANN

Målere	Volum vann m <sup>3</sup>
Hovedvann - 302734	2 153,87

m<sup>3</sup>

