


Miljørapport 2024 – Karenslyst allé 10

FORBRUK STRØM FELLESANLEGG

2024	Energi (kWh)	Utslipp CO ₂ (kg)
Fellesanlegg strøm	177 185,43	0

For leietakere: På fellesanlegg benyttes brøken som finnes på felleskostavregningen fra gårdselskapet for å finne deres andel av forbruket.

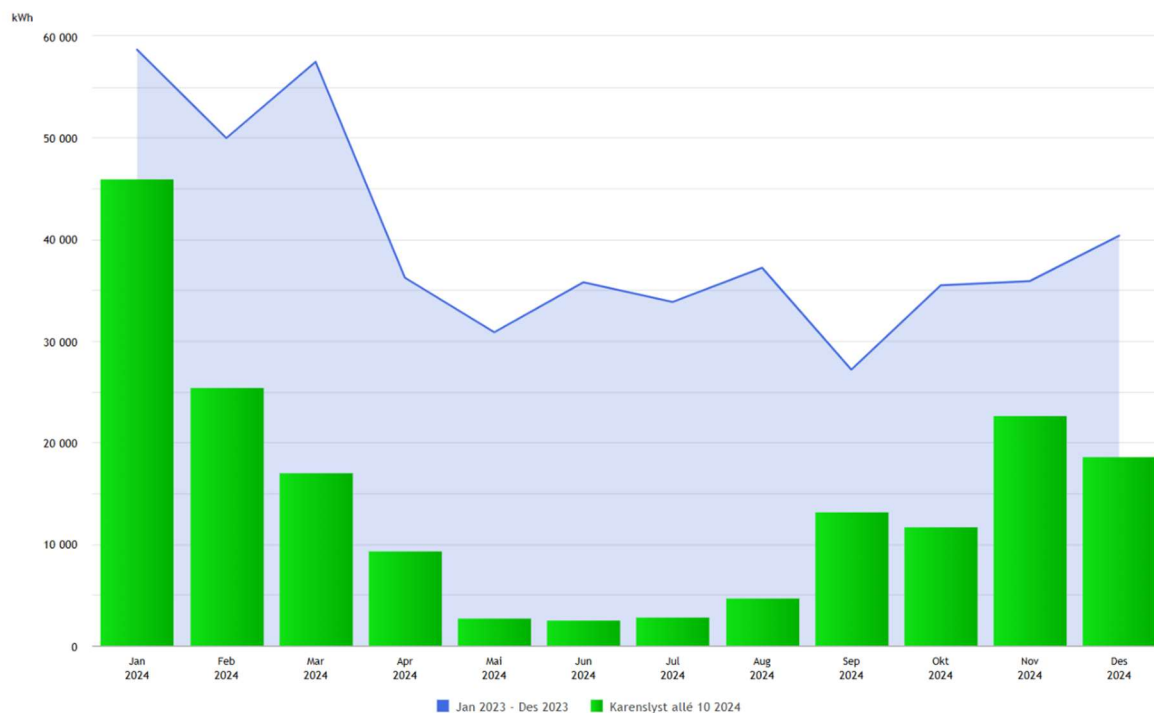

AVFALLSRAPPORT

Avfallstype	Kg
9912 Blandet næringsavfall	2,60
1299 Blandet papir, papp og kartong	206,70
1321 Klar glasseballasje med metall	239,20
1111 Kjøkken- og matavfall fra stor- og småhusholdninger	1 513,20
1599 Blandet EE-avfall	388,70
1221 Brunt papir	180,70
7051 Maling, lim og lakk	17,16
7012 Spillolje, ikke refusjonsberettiget	0,26
7055 Spraybokser	0,39
7261 Gasser i trykkbeholdere	0,78
1711 Folieplast, emballasje	7,80
7086 Lysstoffrør og sparepærer	6,76
9913 Utsortert brennbart avfall	5 782,40
7093 Småbatterier usortert	2,60
7042 Organiske løsemidler uten halogen	0,26
7111 Bekjempningsmidler uten kvikksølv	0,39
1142 Behandlet trevirke	79,30
1699 Blandet uorganisk materiale	36,40
Totalt	8 465,60
Sorteringsgrad	31,66 %

