


Miljørapport 2024 – Karenslyst allé 5

FORBRUK STRØM FELLESANLEGG

2024	Energi (kWh)	Utslipp CO ₂ (kg)
Fellesanlegg strøm	121 584,12	0

For leietakere: På fellesanlegg benyttes brøken som finnes på felleskostavregningen fra gårdselskapet for å finne deres andel av forbruket.

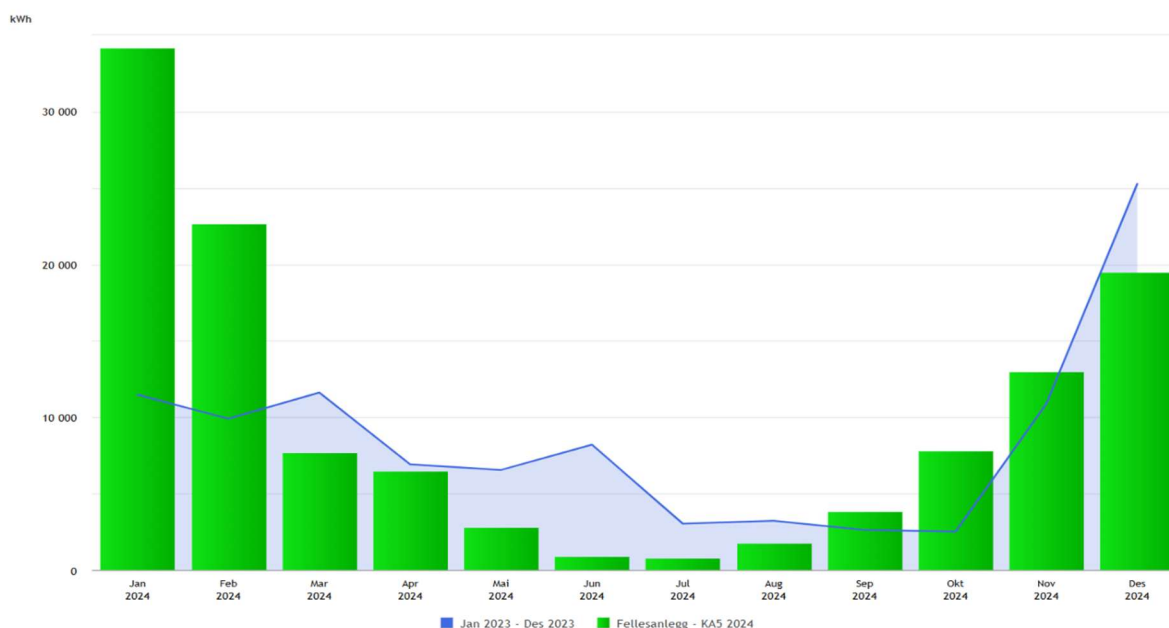

FORBRUK VANN

Målere	Volum vann m ³
Hovedvann	880
Totalt forbruk	880



AVFALLSRAPPORT KARENSLYST ALLÉ 5

Avfallstype	Kg
1452	6
9912	2817
1599	39
1322	219
1299	993
1729	36
7086	4,2
1111	174
1141	117
7093	1,2
Totalt	4 406,4
Sorteringsgrad	36,07 %

