


Miljørapport 2024 – Karenslyst allé 9-11

FORBRUK STRØM OG FJERNVARME FELLESANLEGG


2024	Energi (kWh)	Utslipp CO ₂ (kg)
Fellesanlegg strøm	1 229 880,01	0
Fjernvarme	442 960,00	4 872,56

For leietakere: På fellesanlegg benyttes brøken som finnes på felleskostavregningen fra gårdselskapet for å finne deres andel av forbruket.

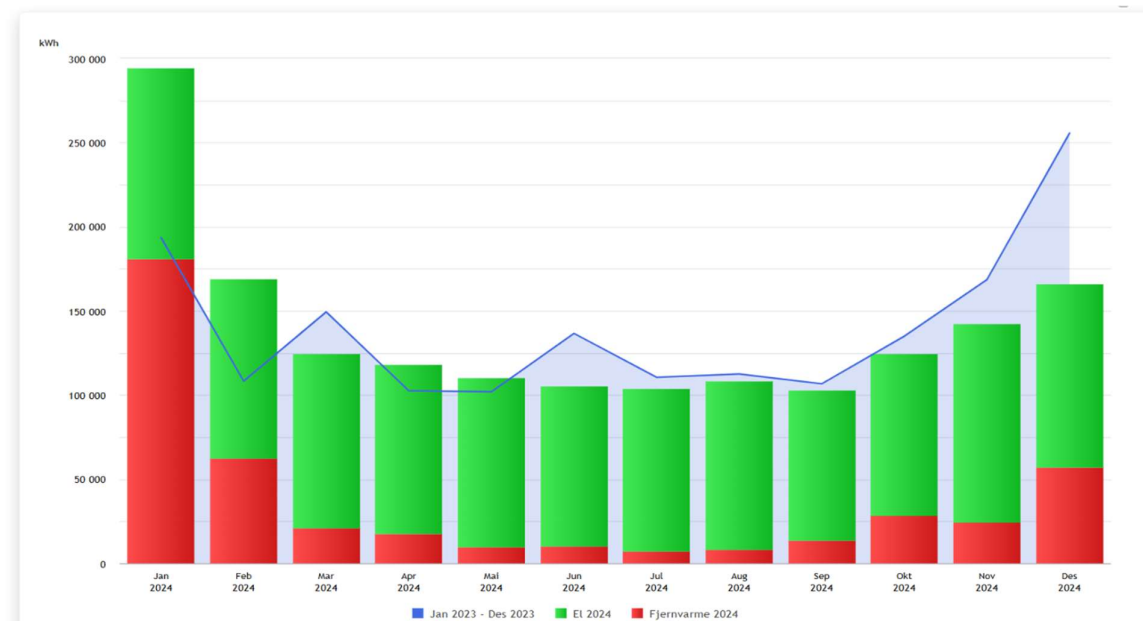

FORBRUK VANN

Målere	Volum vann m ³
Hovedvann 302626	6 253,50

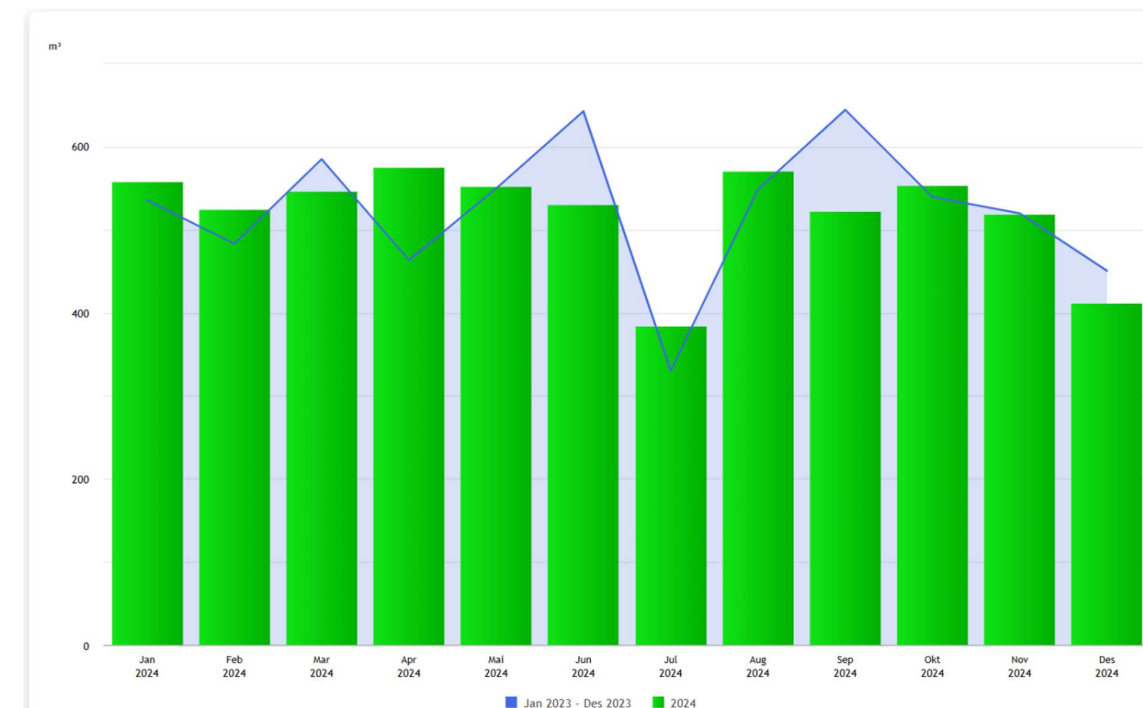

AVFALLSRAPPORT

Avfallstype	Kg
1321 Klar glassemballasje med metall	5 490,00
1221 Brunt papir	11 130,00
1141 Rent trevirke	1 690,00
1111 Kjøkken- og matavfall fra stor- og småhusholdninger	16 410,00
9912 Blandet næringsavfall	35 770,00
1799 Blandet plast, blandede fraksjoner (ikke emballasje)	1 450,00
7261 Gasser i trykkbeholdere	8,00
7093 Småbatterier usortert	36,00
7055 Spraybokser	2,00
7042 Organiske løsemidler uten halogen	5,00
1599 Blandet EE-avfall	1 150,00
1299 Blandet papir, papp og kartong	880,00
7133 Rengjøringsmidler	3,00
7051 Maling, lim og lakk	73,00
7086 Lysstoffrør og sparepærer	83,00
1731 Ekspandert og ekstrudert plast, emballasje	640,00
7240 KFK	2,00
1729 Blandet myk og hard plastemballasje	770,00
Totalt	75 592,00
Sorteringsgrad	52,68 %

